


Nécessite au préalable l'installation d'un :

Module Control



OU


Pack de démarrage connecté
"... with Netatmo"



OU

Toutes autres interfaces de connexion « With Netatmo »

Composition du pack

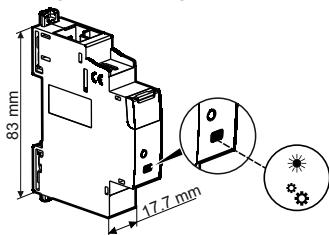

Compteur d'énergie connecté

+



$I_{max}=80A$ AC

⚠ Attention au sens du courant
Tore de Mesure

	U	I mesuré	F	Précision	Mesure
+5°C +45°C	100-240V~ 50 / 60Hz	80A MAX	2,4 à 2,4835Ghz <100 mW	+/-1% sous 63A	Totale & Par* circuit

Directive CE
Conforme à la directive européenne suivante:

Directive basse tension
(LVD) 2014/35/UE

Compatibilité électromagnétique
(CEM) n° 2014/30/UE

*fonctionnalité disponible à condition d'installer plusieurs compteurs d'énergie connectés.

Précaution impérative de sécurité



Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.


1 Montage, câblage



OFF


Coupez le courant au disjoncteur général

CLIC

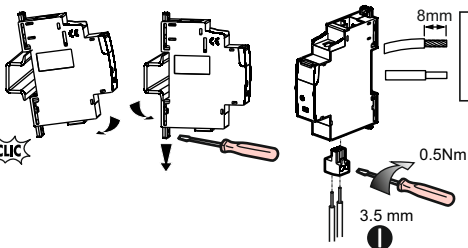


V1, N:
MAX
2x 1.5mm²
1.5mm²

Câblage

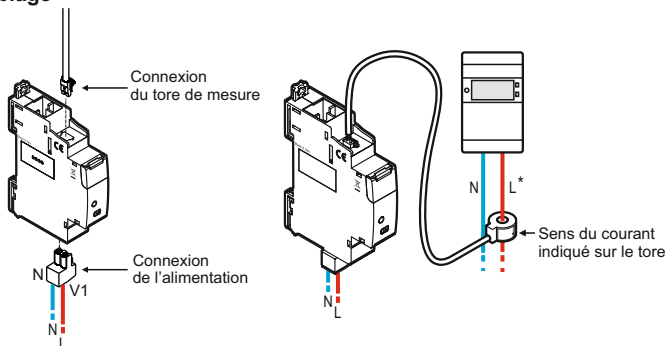

Un disjoncteur de protection du Compteur d'énergie est nécessaire



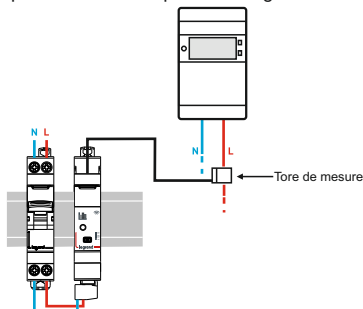


*: Ne pas utiliser sur une installation triphasée.


— N (neutre) = bleu

— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

2) Ajouter le **Compteur d'énergie** à votre installation connectée




3) Appuyer sur le bouton de configuration du module Control, **OU** au centre de la commande générale jusqu'à ce que le voyant s'allume brièvement en vert, puis relâcher l'appui.

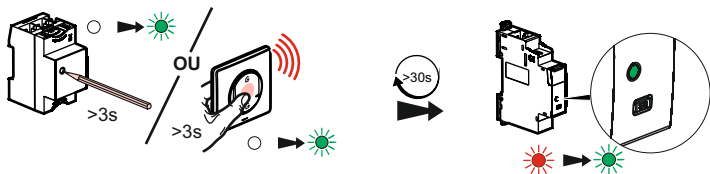

Les voyants de configuration des produits « ... with Netatmo » s'allument en vert fixe.

4) Terminer la configuration



Appuyer brièvement sur le bouton de configuration du module Control (ou au centre de la commande générale sans-fil Départ/Arrivée) pour finaliser l'installation.

Les voyants de configuration s'éteignent

5) Finaliser l'installation dans l'application Legrand Home + Control


Pour ajouter ce produit connecté et des éléments périphériques dans votre installation connectée, vous devez suivre les instructions:

- depuis l'application **Legrand Home + Control** (section **Paramètres/Ajout de nouveau produit**)
- ou consulter les guides et notices d'utilisation sur **legrand.fr**



Réinitialiser un Compteur d'énergie pour le retirer d'une installation connectée

Appuyer plus de 5 secondes sur le bouton
de configuration du Compteur d'énergie jusqu'à ce que
le voyant de configuration s'allume en rouge fixe.
Il n'est alors plus associé au Module Control
/ prise Control.



www.legrand.fr/reference/412015

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice
sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité
est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrandoc.com